


SÉRIE 430

FTfa-430 / v.2021/05



EXIT

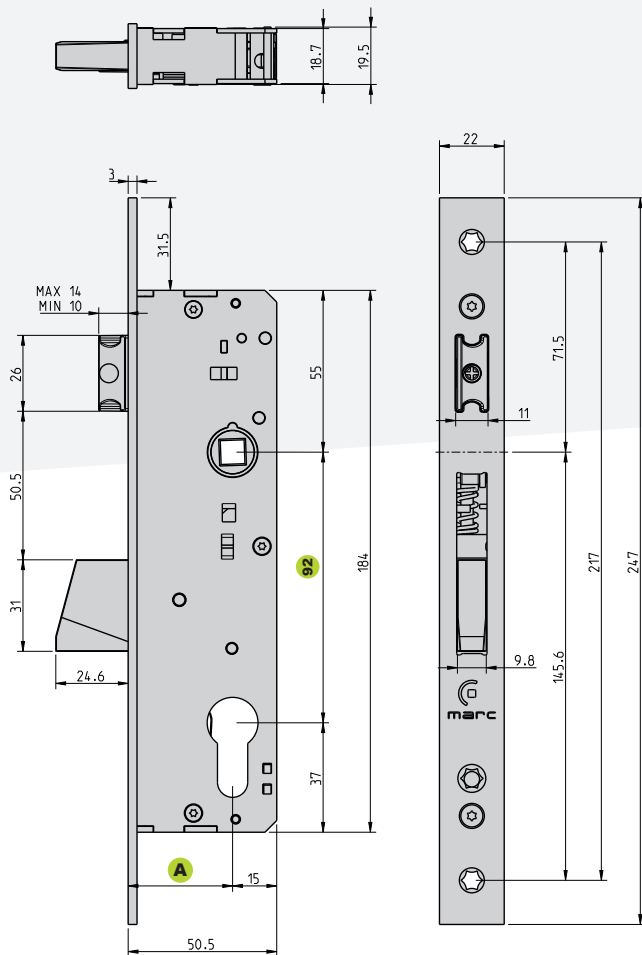

PT CIL
EN PC lock
FR Clé-I
DE PZ-Schloss

NORMA · STANDARD · NORME · NORM · EN12209



Testes realizados em nosso laboratório de fábrica · Tests made in our factory lab
Testes réalisés en notre laboratoire d'usine · Im Marques-Labor geprüft und bestätigt

SOB RESERVA DE MODIFICAÇÃO TÉCNICA · UNDER TECHNICAL MODIFICATION RESERVE
SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES · TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

30	35	40
92	8	